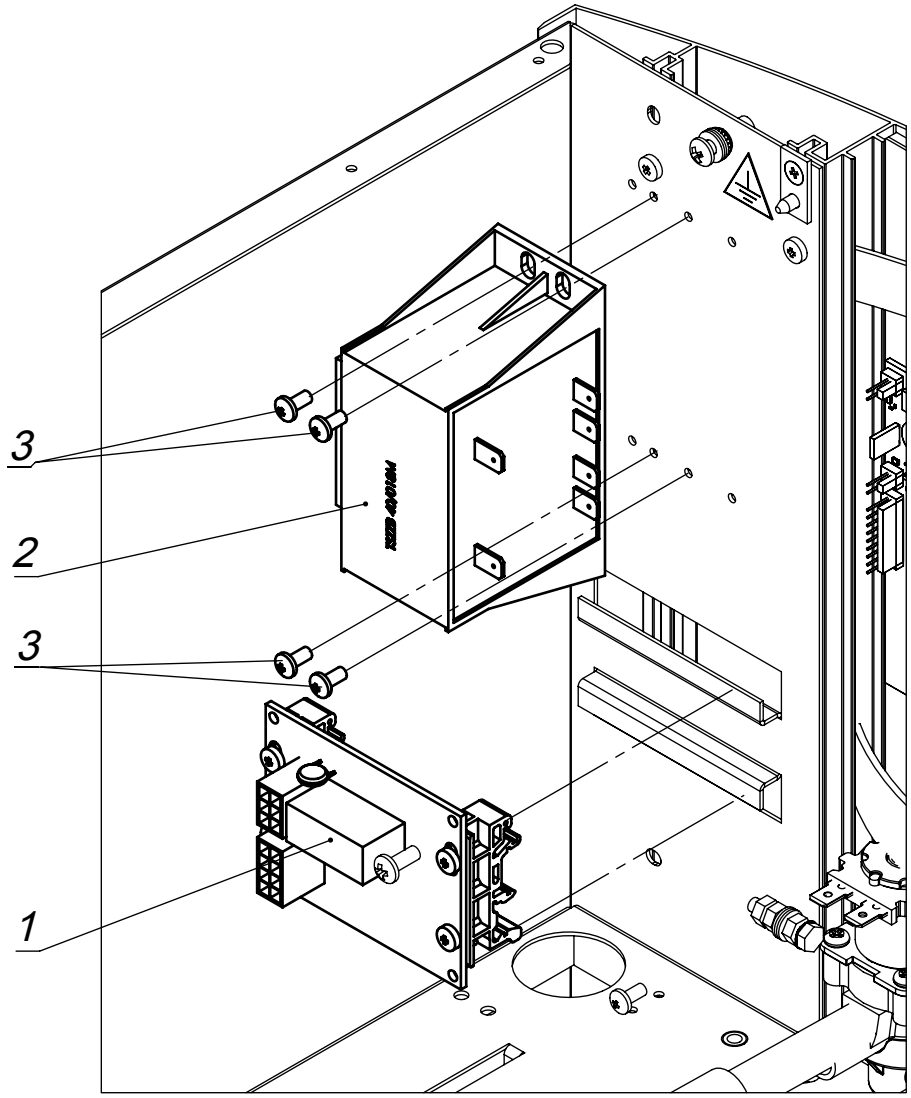


До замены силовой платы отсоединить все коннекторы проводов.
До замены трансформатора отсоединить все коннекторы проводов с faston терминалов.

ITEM NO	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY
1	262.10.014	PCB AClite-SB	1
2	TZZB60.016M	Booster	1
3	DIN7981.ST2.9L9.5	Screw ST2.9x9.5 DIN7981	4

Замена трансформатора и силовой платы